





Схемы подключения датчиков различного назначения к тревожному входу термостата

Инфракрасные датчики движения и магнито-контактные датчики подключаются нормально-замкнутыми контактами на минус


Подключение датчика движения

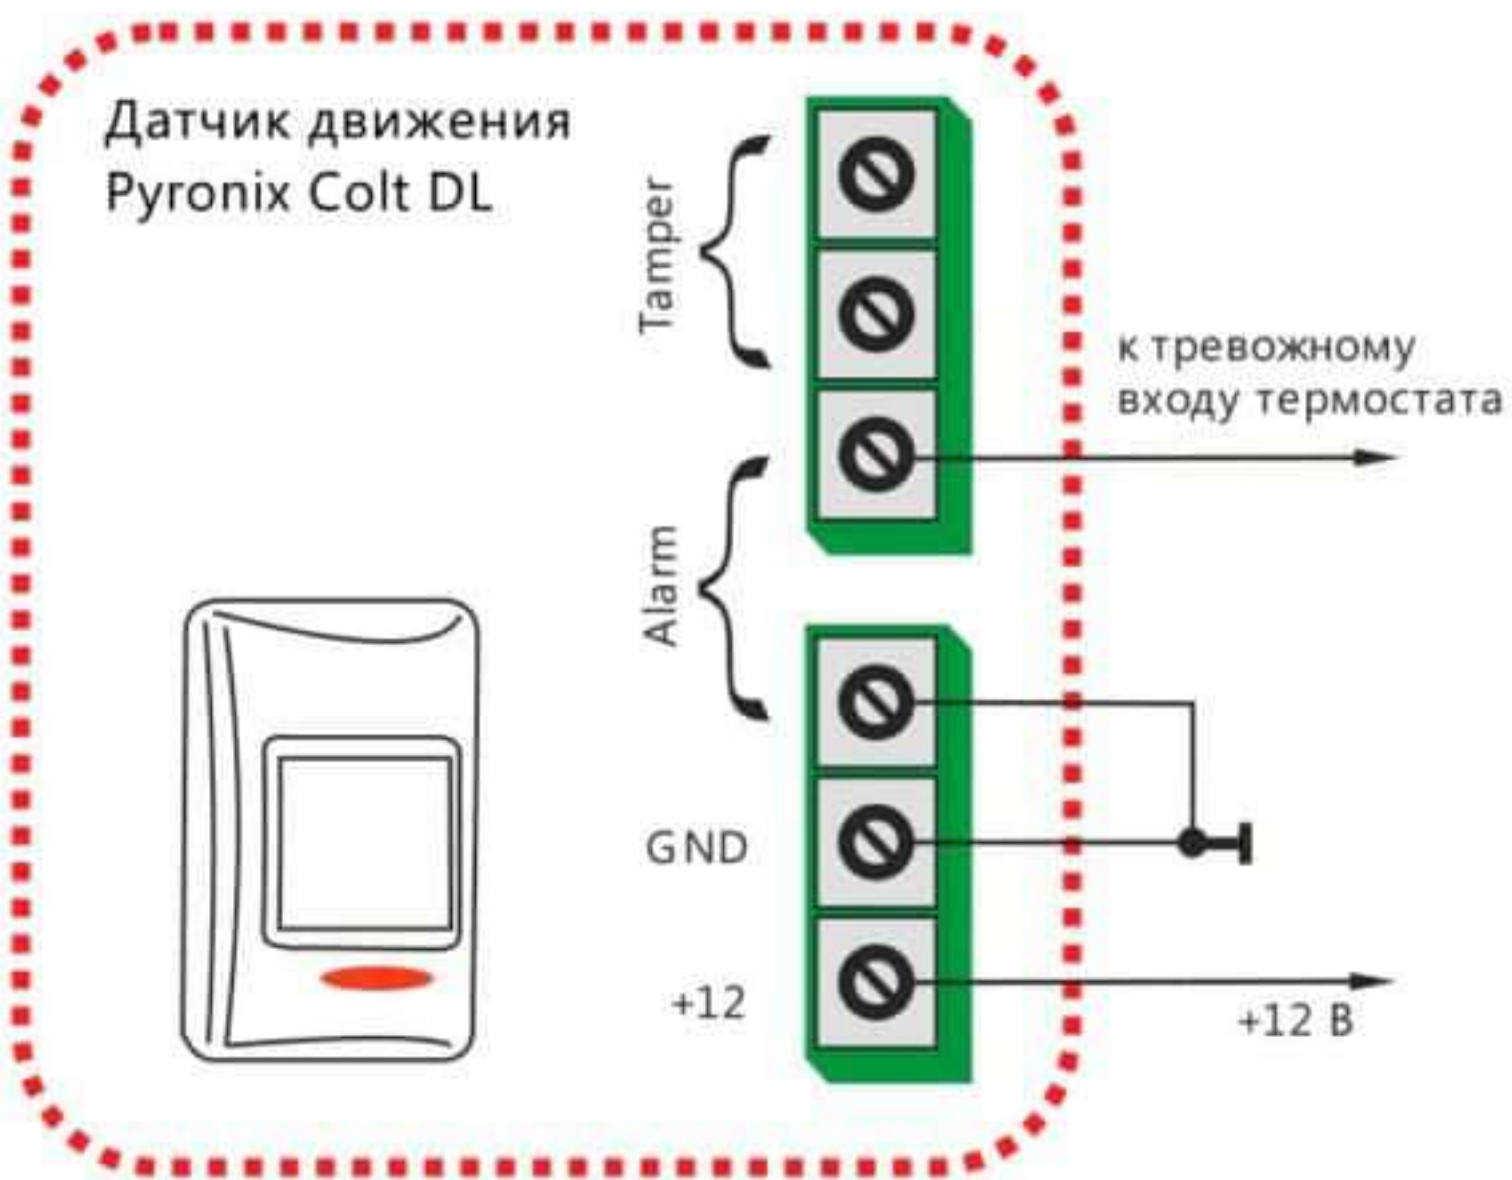

Подключение датчика движения

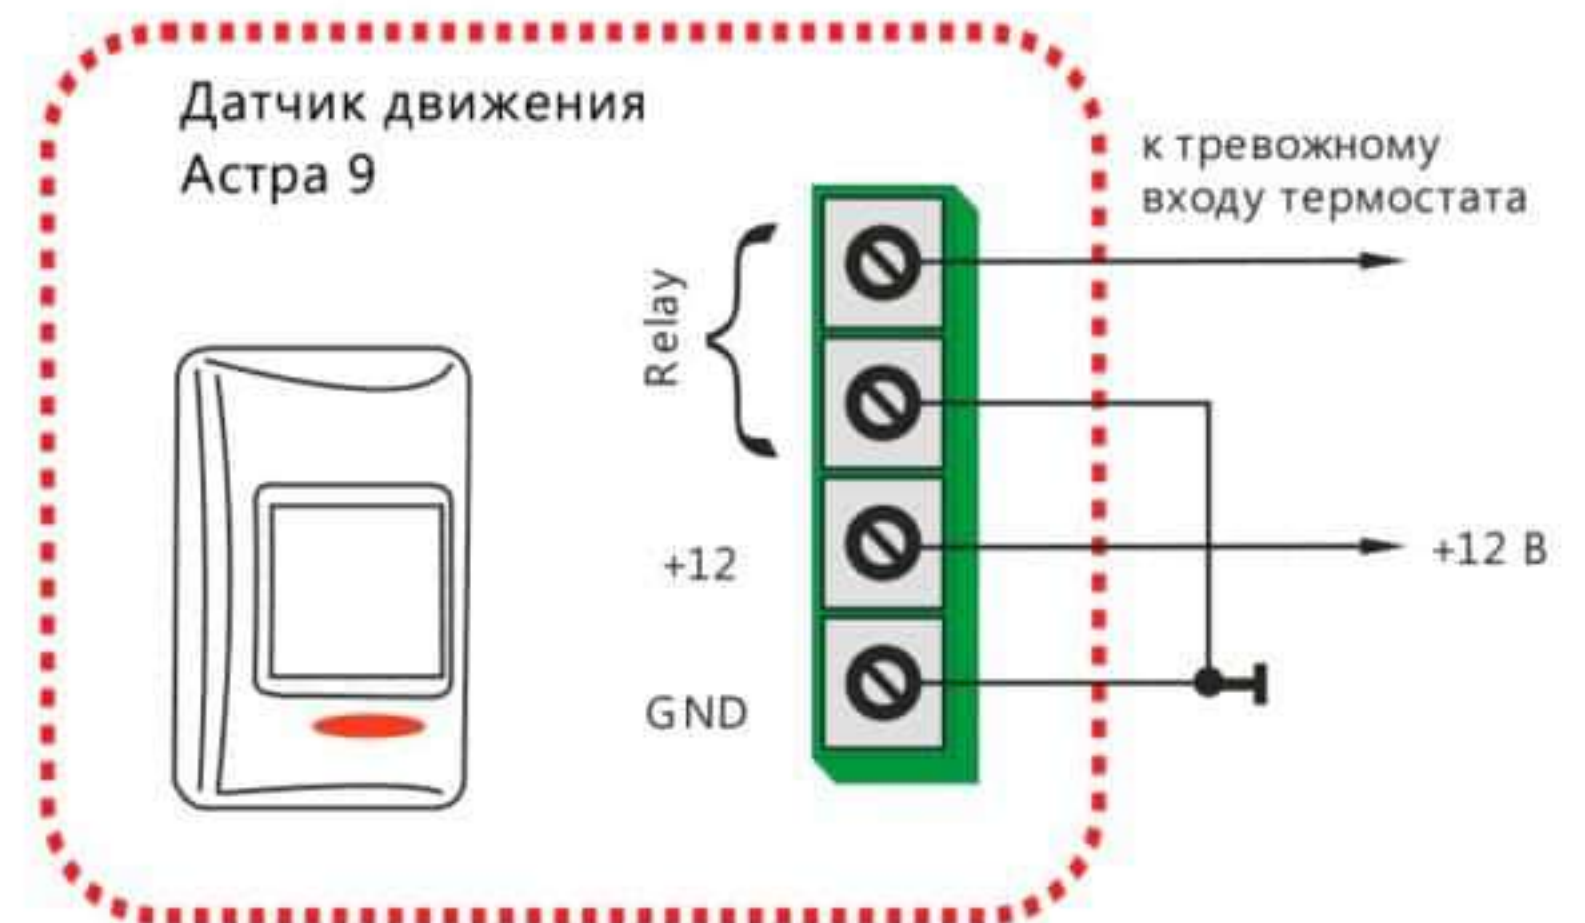

Подключение 2-х датчиков

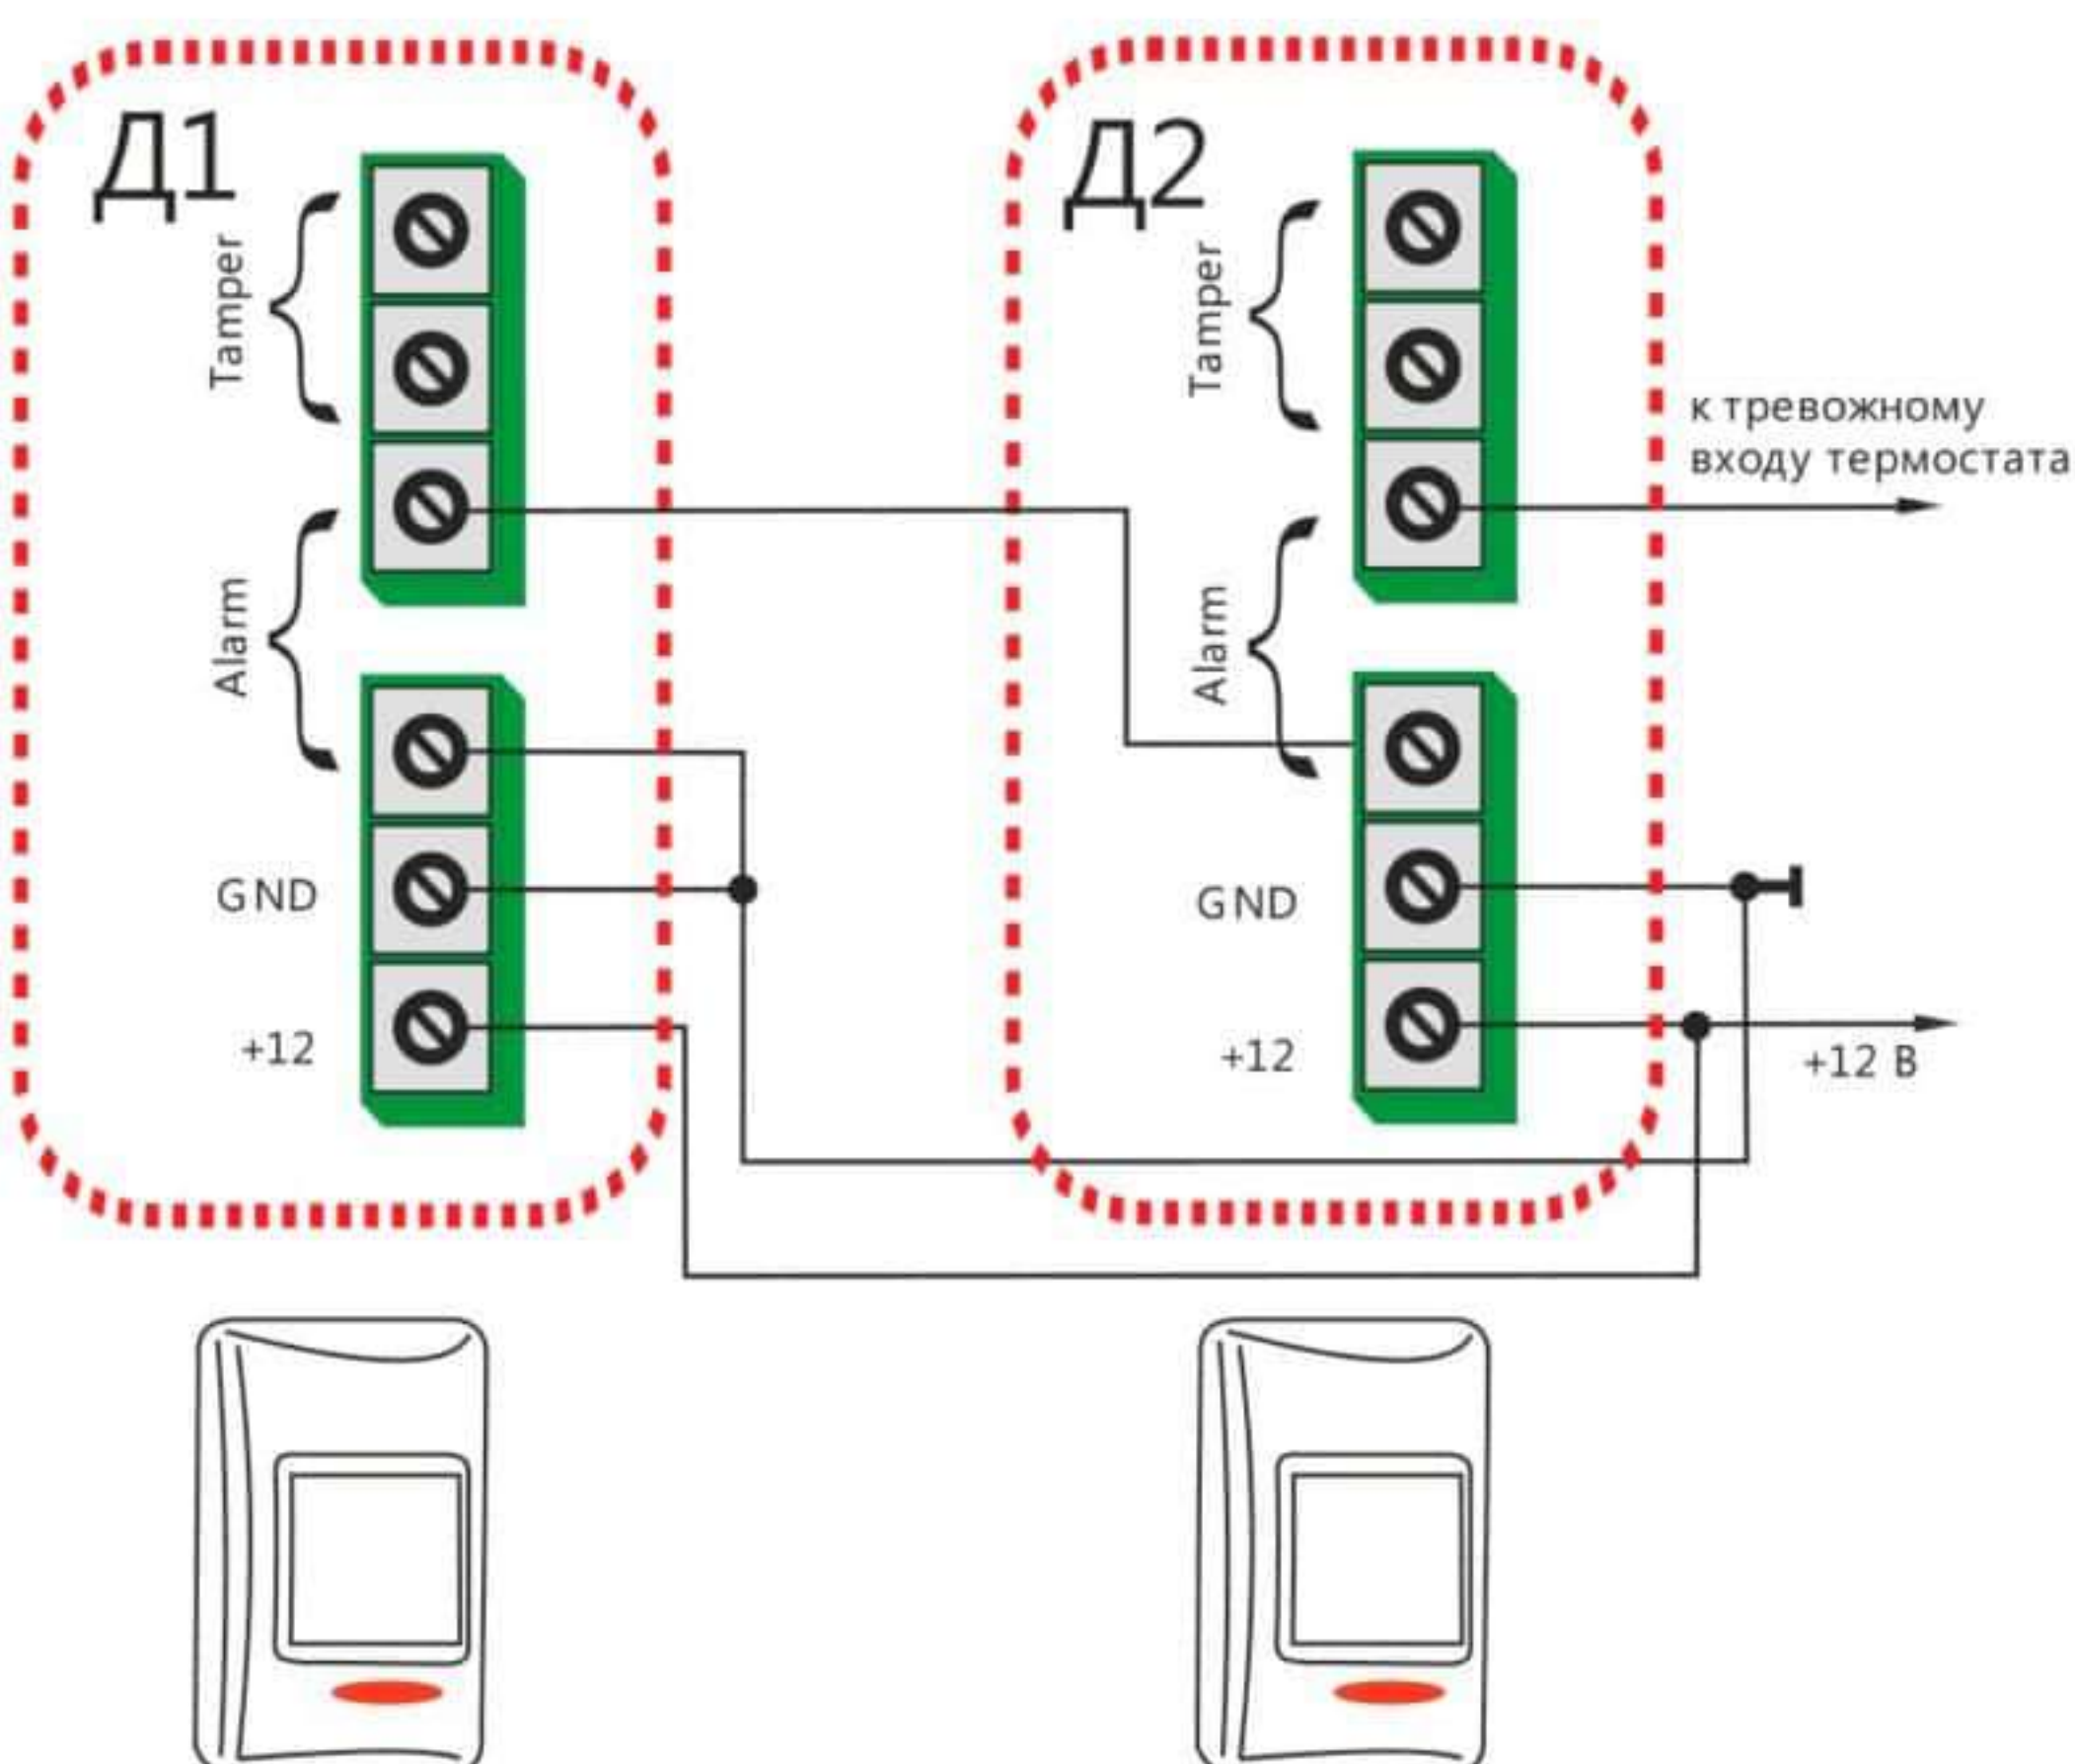

Подключение магнитно-контактного датчика

